

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88245 : 88245
Talep Eden Birim: BİYOMEDİKAL

02.03.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Teslim Tarih & Saat : 06.03.2026 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	57.004C	3*2.5 TTR KABLO		800,00	METRE		
2	57.185	3 X 1,5 MM2 KESİTLİ TTR KABLO		500,00	METRE		
3	57.128D	2 X 0.75 MM2 KESİTLİ BİTİŞİK KORDON KABLO		600,00	METRE		
4	57.004A	2 X 1,5 MM2 KESİTLİ TTR KABLO		500,00	METRE		
5	57.128	KABLO 3*1.5 NYM		400,00	METRE		
6	57.128A	KABLO 3*2.5 NYM		300,00	METRE		
7	57.170E	1X1 NYA KABLO		100,00	METRE		
8	57.283B	ANTEN KABLOSU RG6		300,00	METRE		
9	57.029C	5*2,5 TTR KABLO		200,00	METRE		
10	57.029E	TTR KABLO 5*4		200,00	METRE		
11	57.269	MONO MİKROFON KABLOSU		200,00	METRE		
12	57.017C2	1*6 SARI YEŞİL TOPRAKLAMA KABLOSU		100,00	METRE		
13	57.017C3	1*10 SARI YEŞİL TOPRAKLAMA KABLOSU		100,00	METRE		
14	57.699	3*1,5 TTRDIŞ MEKAN KABLO (SİYAH) H05VV-F		400,00	METRE		
15	57.170F	0,50 NYA KABLO		100,00	METRE		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR. 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.



Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 26226

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 24.04.2024

Basım Tarihi : 19.02.2026

KOD : 57.004C

MALZEME ADI : 3*2.5 TTR KABLO

- 1- 3X2.5 mm² TTR kablo olmalıdır.
- 2- Ürünün TSE belgesi olmalıdır.
- 3- Her bir damar 2.5 mm² kalınlığında kolayca bükülebilen malzeme olmalıdır.
- 4- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 40716

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 24.11.2022

Basım Tarihi : 19.02.2026

KOD : 57.185

MALZEME ADI : 3 X 1,5 MM2 KESİTLİ TTR KABLO

- 1- Beyazı renk olmalıdır.
- 2- Maksimum çalışma sıcaklığı: 70 °C
- 3- Maksimum kısa devre sıcaklığı 160 °C (max 5sn)
- 4- Anma gerilimi 300/500 V
- 5- Standartlar: TS 9759, HD 21.4 S2, IEC 60227, VDE 0250, BS 6004
- 6- TSE CE VDE işareti sertifikası
- 7-Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli takdirde numuneler açılıp denenecektir.
- 8-Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri ve bilgileri olmalıdır.
- 9-Verilen teklifte marka ve model yazılacaktır. Teknik özelliklere uymayan ve Sağlık bakanlığı teknik şartnamelerine göre hastane tesislerinde kullanılması uygun olmayan ürünler kabul görmeyecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 40635

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 18.11.2022

Basım Tarihi : 20.02.2026

KOD : 57.128D

MALZEME ADI : 2 X 0.75 MM2 KESİTLİ BİTİŞİK KORDON KABLO

- 1- Bakır iletkenli çok telli olmalıdır.
- 2- Bitişik kordon olmalıdır.
- 3- Tek damarı çizgi ile işaretli olmalıdır.
- 4- TSE belgesine sahip olmalıdır.
- 5- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
- 6- Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
- 7- Verilen teklifte marka ve model yazılacaktır. Teknik özelliklere uymayan ve Sağlık bakanlığı teknik şartnamelerine göre hastane tesislerinde kullanılması uygun olmayan ürünler kabul görmeyecektir

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44550

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 14.01.2025

Basım Tarihi : 19.02.2026


KOD : 57.004A

MALZEME ADI : 2 X 1,5 MM2 KESİTLİ TTR KABLO

- 1- İnce çok telli bakır iletkenli olmalıdır.
- 2- Halojen free yanmaz halojenden arındırılmış TTR kablo olmalıdır.
- 3- Kablo kodu 052XZ1-F olmalıdır.
- 4- Çok damarlı PVC yalıtkanlı olmalıdır.
- 5- PVC dış kılıflı, fleksibl kablo olmalıdır.
- 6- Dış izole rengi beyaz olmalıdır.
- 7- Teklif edilen ürün CE ve TSE belgelerine sahip olmalıdır.
- 8- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

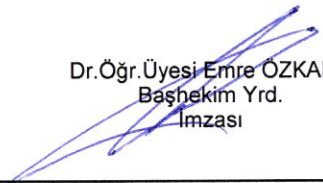

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 40633

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 18.11.2022

Basım Tarihi : 19.02.2026


KOD : 57.128

MALZEME ADI : KABLO 3*1.5 NYM

- 1- Gri renk olmalıdır.
- 2- Maksimum çalışma sıcaklığı: 70 °C olmalıdır.
- 3- Maksimum kısa devre sıcaklığı 160 °C (max 5sn) Anma gerilimi 300/500 V olmalıdır.
- 4- Standartlar: TS 9759, HD 21.4 S2, IEC 60227, VDE 0250, BS 6004 TSE CE VDE işareti sertifikası olmalıdır.
- 5- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
- 6- Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
- 7- Verilen teklifte marka ve model yazılacaktır. Teknik özelliklere uymayan ve Sağlık bakanlığı teknik şartnamelerine göre hastane tesislerinde kullanılması uygun olmayan ürünler kabul görmeyecektir


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 40634

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 18.11.2022

Başım Tarihi : 19.02.2026


KOD : 57.128A

MALZEME ADI : KABLO 3*2.5 NYM

- 1- Gri renk olmalıdır.
- 2- Maksimum çalışma sıcaklığı: 70 °C olmalıdır.
- 3- Maksimum kısa devre sıcaklığı 160 °C (max 5sn) Anma gerilimi 300/500 V olmalıdır.
- 4- Standartlar: TS 9759, HD 21.4 S2, IEC 60227, VDE 0250, BS 6004 TSE CE VDE işareti sertifikası olmalıdır.
- 5- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
- 6- Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
- 7- Verilen teklifte marka ve model yazılacaktır. Teknik özelliklere uymayan ve Sağlık bakanlığı teknik şartnamelerine göre hastane tesislerinde kullanılması uygun olmayan ürünler kabul görmeyecektir


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

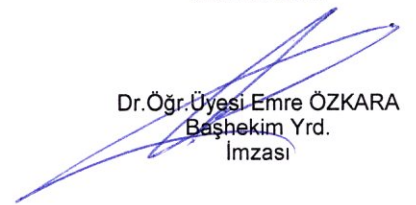

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 33754

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 19.02.2018

Basım Tarihi : 19.02.2026


KOD : 57.170E

MALZEME ADI : 1X1 NYA KABLO

- 1- Beyazı renk olmalıdır.
- 2- Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
- 3- Maksimum kısa devre sıcaklığı 160 °C (max 5sn)
- 4- Anma gerilimi 300/500 V 450/750V
- 5- Standartlar: TS 9759, HD 21.4 S2, IEC 60227, VDE 0250, BS 6004
- 6- TSE CE VDE işareti sertifikası
- 7- . Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 40767

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 28.11.2022

Basım Tarihi : 19.02.2026


KOD : 57.283B

MALZEME ADI : ANTEN KABLOSU RG6

- 1- Beyazı renk olmalıdır.
- 2- İç iletken 1,02mm 2 çapında bakır tel olmalıdır.
- 3- İzalasyon 4,60 mm 2 çapında fiziksel 3 katmanlı köpüklü polietilen olmalıdır.
- 4- Folyo bakır folya, cv pet olmalıdır.
- 5- Örgü bakır tellerden örgü ekran olmalıdır.
- 6- Dış kılıf 6.80mm2 çapında olmalıdır.
- 7- En pedans 75+- 30hm olmalıdır.
- 8- Kapasitans 53 pf/m olmalıdır.
- 9- TSE CE işareti sertifikası olmalıdır.
- 10- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
- 11- Verilen teklifte marka ve model yazılacaktır. Teknik özelliklere uymayan ve Sağlık bakanlığı teknik şartnamelerine göre hastane tesislerinde kullanılması uygun olmayan ürünler kabul görmeyecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

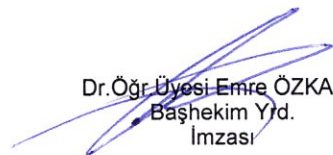

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 40606

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 17.11.2022

Basım Tarihi : 19.02.2026

KOD : 57.029C

MALZEME ADI : 5*2,5 TTR KABLO

- 1- Beyazı renk olmalıdır.
- 2- Maksimum çalışma sıcaklığı: 70 °C olmalıdır.
- 3- Maksimum kısa devre sıcaklığı 160 °C (max 5sn) olmalıdır.
- 4- Anma gerilimi 300/500 V olmalıdır.
- 5- Standartlar: TS 9759, HD 21.4 S2, IEC 60227, VDE 0250, BS 6004 olmalıdır.
- 6- TSE CE VDE işareti sertifikası olmalıdır.
- 7- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
- 8- Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri ve bilgileri olmalıdır.
- 9- Verilen teklifte marka ve model yazılacaktır. Teknik özelliklere uymayan ve Sağlık bakanlığı teknik şartnamelerine göre hastane tesislerinde kullanılması uygun olmayan ürünler kabul görmeyecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46046

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 20.02.2026

Basım Tarihi : 20.02.2026


KOD : 59.029E

MALZEME ADI : TTR KABLO 5*4

- 1-5*4 mm2 beyazi renk olmalıdır.
- 2- Maksimum çalışma sıcaklığı: 70 °C olmalıdır.
- 3- Maksimum kısa devre sıcaklığı 160 °C (max 5sn) olmalıdır.
- 4- Anma gerilimi 300/500 V olmalıdır.
- 5- Standartlar: TS 9759, HD 21.4 S2, IEC 60227, VDE 0250, BS 6004 olmalıdır.
- 6- TSE CE VDE işareti sertifikası olmalıdır.
- 7- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
- 8- Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri ve diğer bilgiler olmalıdır.
- 9- Verilen teklifte marka ve model yazılacaktır. Teknik özelliklere uymayan ve Sağlık bakanlığı teknik şartnamelerine göre hastane tesislerinde kullanılması uygun olmayan ürünler kabul görmeyecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

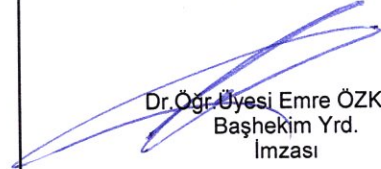

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46042

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 19.02.2026

Basım Tarihi : 19.02.2026


KOD : 57.269

MALZEME ADI : MONO MİKROFON KABLOSU

- 1- 14 x 0,14 (2 x 0,22 mm²) Bükülü OFC İletken Teller olmalıdır.
- 2- 1,60 mm PE ve 2,20 mm PVC Yalıtkan olmalıdır.
- 3- Tavlı bakır spiral ekranlama % 100 kapama olmalıdır.
- 4- Dış Kılıf 5,90 mm Esnek PVC Mat/Siyah olmalıdır.
- 5- İletken Direnci 78 / km olmalıdır.
- 6- Ekran Direnci < 55 M x km olmalıdır.
- 7- Test Gerilim (50 Hz): 2,5 kV olmalıdır.
- 8- İzolasyon Direnci >3,2 G.x km olmalıdır.
- 9- Kapasite (Max.) 115 nF/kmolmalıdır.
- 10- Çalışma Sıcaklığı -30° C ile +70° C arasında olmalıdır.
- 11- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

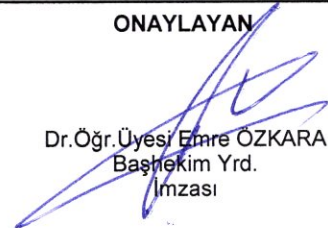

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46047

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 20.02.2026

Basım Tarihi : 20.02.2026

KOD : 57.017C2

MALZEME ADI : 1*6 SARİ YEŞİL TOPRAKLAMA KABLOSU

- 1*6 mm² sarı yeşil toprak kablosu olmalıdır. Maksimum çalışma sıcaklığı 70 °C olmalıdır.
- Maksimum kısa devre sıcaklığı Kesit < 300mm² : 160 °C, Kesit > 300mm² : 140 °C (Max.5sn) olmalıdır.
- Minumum bükülme yarıçapı: 12xD olmalıdır.
- Yapısı:
 - a. Bir veya çok telli bakır iletken olmalıdır.
 - b. PVC izole olmalıdır.
 - c. PVC dış kılıf olmalıdır.
- İletken direnci 20 °C Max:0,193
- Standartlar TS IEC 60502-1 VDE 0276 olmalıdır.
- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Uyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

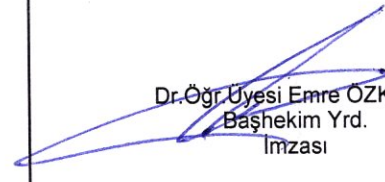

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46049

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 20.02.2026

Basım Tarihi : 20.02.2026


KOD : 57.01C3

MALZEME ADI : 1*10 SARI YEŞİL TOPRAKLAMA KABLOSU

1. 1*10 mm² sarı yeşil toprak kablosu olmalıdır. Maksimum çalışma sıcaklığı 70 °C olmalıdır.
2. Maksimum kısa devre sıcaklığı Kesit < 300mm² : 160 °C, Kesit > 300mm² : 140 °C (Max.5sn) olmalıdır.
3. Minumum bükülme yarıçapı: 12xD olmalıdır.
4. Yapısı:
 - a. Bir veya çok telli bakır iletken olmalıdır.
 - b. PVC izole olmalıdır.
 - c. PVC dış kılıf olmalıdır.
5. İletken direnci 20 °C Max:0,193
6. Standartlar TS IEC 60502-1 VDE 0276 olmalıdır.
7. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli olduğu takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46043

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 19.02.2026

Basım Tarihi : 19.02.2026


KOD : 57.699

MALZEME ADI : 3*1,5 TTRDIŞ MEKAN KABLO (SİYAH) H05VV-F

- 1- Az mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı ve kuru yerlerde, ev aletlerinde, buharlı ve rutubetli yerlerde kullanılabilir olmalıdır.
- 2- PVC İzoleli, Çok Telli, Tesisat Kablosu, %100 fleksibel Bakır iletken olmalıdır.
- 3- CPR Sertifikalı olmalıdır.
- 4- RoSH uyumlu olmalıdır.
- 5- Reach uyumlu olmalıdır.
- 6- Bükülgen kablo olmalıdır.
- 7- ttr 3x1,5 siyah olmalıdır.
- 8- H05VV-D TTR tip olmalıdır.
- 9- 300/500 V gerilim olmalıdır.
- 10- TS EN 50525-2-11, VDE 0281, BS 6500, IEC 60227 standartlarını kapsamalı olmalıdır.
- 11- Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C olmalıdır.
- 12--Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C olmalıdır.
- 13- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46050

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 20.02.2026

Basım Tarihi : 20.02.2026

KOD : 57.170F

MALZEME ADI : 0,50 NYA KABLO

- 1- Beyazı renk olmalıdır.
- 2- Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C olmalıdır.
- 3- Maksimum kısa devre sıcaklığı 160 °C (max 5sn) olmalıdır.
- 4- Anma gerilimi 300/500 V 450/750V olmalıdır.
- 5- Standartlar: TS 9759, HD 21.4 S2, IEC 60227, VDE 0250, BS 6004 olmalıdır.
- 6- TSE CE VDE işareti sertifikası olmalıdır.
- 7-Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

