

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88572 : 88572
Talep Eden Birim: BİYOMEDİKAL

17.03.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Teslim Tarih & Saat : 23.03.2026 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	57.582E	SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR 30X60 CM, 20 W		100,00	ADET		
2	57.582G	SIVAÜSTÜ 60*60 LED TAVAN ARMATÜRÜ		200,00	ADET		
3	57.582M	ACİL DURUM KİTLİ SIVA ÜSTÜ 30X60 LED TAVAN ARMATÜR		20,00	ADET		
4	57.582F2	SIVA ALTI 60*60 LED TAVAN ARMATÜR		100,00	ADET		
5	57.582N	SIVA ÜSTÜ LED ETANJ ARMATÜR		50,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4- ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7- KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU) SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYİ, ALT BAYİ) FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8- FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9- SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10- YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44557

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 14.01.2025

Basım Tarihi : 09.03.2026


KOD : 57.582E

MALZEME ADI : SIVA ÜSTÜ LED ARMATÖR 30X60 CM, 20 W

- 1- 20-36 Watt, 4000 Kelvin, 1800 Lümen, IP40 olmalıdır.
- 2- Gövde, 30x60cm Elektrostatik toz boyalı DKP sac olmalıdır.
- 3- Difüzör: Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz difüzör olmalıdır.
- 4- Led: L90B50 ye göre >50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power olmalıdır.
- 5- Sürücü: Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf >0.95.olmalıdır olmalıdır.
- 6- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
- 7- Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olmalıdır.
- 8- Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olmalıdır.
- 9- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

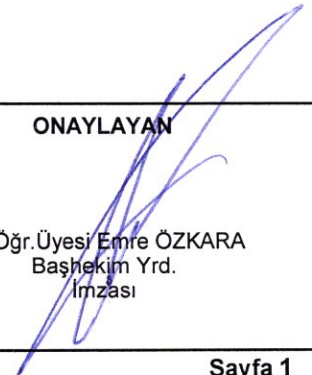

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 36833

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 27.02.2020

Basım Tarihi : 09.03.2026

KOD : 57.582G

MALZEME ADI : SIVAÜSTÜ 60*60 LED TAVAN ARMATÖRÜ

- 1- 36 Watt, 4000 Kelvin, 4050 Lümen, IP40 olmalıdır.
- 2- Gövde, Elektrostatik toz boyalı DKP saç olmalıdır.
- 3- Difüzör: Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz difüzör olmalıdır.
- 4- Led: L90B50 ye göre >50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power olmalıdır.
- 5- Sürücü: Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf 0.95 olmalıdır.
- 6- Garanti süresi: 3 yıl olmalıdır.
- 7- Teklif edilen ürün CE,TSE belgesine sahip olmalıdır.
- 8- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

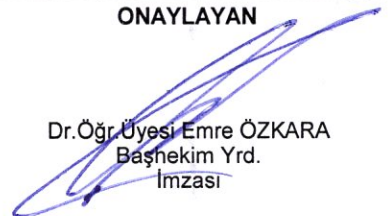

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44528

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 03.01.2025

Basım Tarihi : 09.03.2026

KOD : 57.582M

MALZEME ADI : ACİL DURUM KİTLİ SIVA ÜSTÜ 30X60 LED TAVAN ARMATÜR

- 1- Acil durum aydınlatma ışık şiddeti değerini en az 3 saatte kadar sağlayan, yüksek sıcaklık tipi Ni-cd bataryası, şarj ünitesi ve durum led'inden oluşan, led armatür driverleri ile uyumlu TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 standartlarına uygun olarak üretilmiş CE belgeli olmalıdır.
- 2 - Işık akışı en az 3300 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w olmalıdır.
- 3-Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olmalıdır.
- 4- Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olmalıdır.
- 5- Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olmalıdır.
- 6- Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olmalıdır.
- 7- Armatürler akredite bir laboratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olmalıdır.
- 8- Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır.
- 9-Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip olmalıdır.
- 10- Armatür 20-36 W tüketim gücüne sahip olmalıdır.
- 11- 4000K ılık beyaz In-TIs-4272-03 olmalıdır.
- 12- Garanti süresi: En az 2 yıl olmalıdır.
- 13- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli olduğu takdirde numuneler açılıp denenecektir.
- 14- Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
- 15- Verilen teklifte marka ve model yazılacaktır. Teknik özelliklere uymayan ve Sağlık bakanlığı teknik şartnamelerine göre hastane tesislerinde kullanılması uygun olmayan ürünler kabul görmeyecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

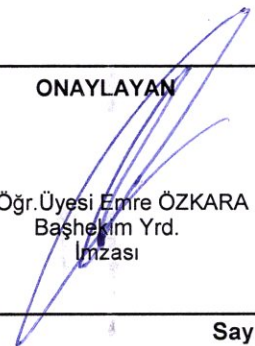

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 40706

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 24.11.2022

Basım Tarihi : 09.03.2026


KOD : 57.582F2

MALZEME ADI : SIVA ALTI 60*60 LED TAVAN ARMATÜR

- 1- Işık akışı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olmalıdır.
- 2- Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olmalıdır.
- 3- Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olmalıdır.
- 4- Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olmalıdır.
- 5- Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olmalıdır.
- 6- Armatürler akredite bir laboratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri EN 62262 standardına göre yaptırılmış olmalıdır.
- 7- Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır.
- 8- Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip olmalıdır.
- 9- Armatür 36-40 W tüketim gücüne sahip olmalıdır.
- 10- 4000K ılık beyaz In-Tls-4272-03 olmalıdır.
- 11- Garanti süresi: En az 2 yıl olmalıdır.
- 12- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli takdirde numuneler açılıp denenecektir.
- 13- Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
- 14- Verilen teklifte marka ve model yazılacaktır. Teknik özelliklere uymayan ve Sağlık bakanlığı teknik şartnamelerine göre hastane tesislerinde kullanılması uygun olmayan ürünler kabul görmeyecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

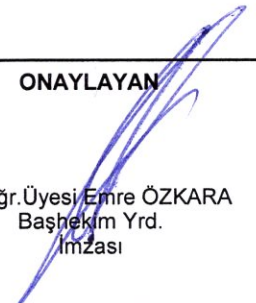

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46091

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.03.2026

Basım Tarihi : 09.03.2026


KOD : 57.582N

MALZEME ADI : SIVA ÜSTÜ LED ETANJ ARMATÜR

- 1- IP65 nemli yer led etanj armatür olmalıdır.
- 2- Çalışma ömrü en az 50.000 h olmalıdır.
- 3- Sıva Üstü ve metal gövdeli olmalıdır.
- 4- 220-240 Volt ve $36-40 \pm 5$ watt gerilime sahip olmalıdır.
- 5- Garanti Süresi en az 2 yıl olmalıdır.
- 6- Sürücü ENEC belgeli ve ürünün TSE, EAC belgeleri olmalıdır.
- 7- Renk sıcaklığı 4000 K olmalıdır.
- 8- Ürün boyutu 120 cm olmalıdır.
- 9- Işık akısı en az 2700 lm ve armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olmalıdır.
- 10- SMD mid power led olmalıdır.
- 11-Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

