

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88913 : 88913
Talep Eden Birim: BİYOMEDİKAL

20.04.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 24.04.2026 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	62.092B	BANYO BATARYASI		20,00	ADET		
2	62.138	SERAMİK REZERVUARLI KLOZET		20,00	ADET		
3	62.272	AYAKLI LAVABO		20,00	ADET		
4	62.272B	YARIM AYAK LAVABO 45*55		20,00	ADET		
5	62.429	ASMA KLOZET		20,00	ADET		
6	62.530	FOTOSELLİ BATARYA (ÇİFT GİRİŞLİ)		20,00	ADET		
7	62.023A	LAVABO BATARYASI(KARTAL TİPİ)		100,00	ADET		
8	62.168	KUĞU BATARYA		100,00	ADET		
9	62.200	PPRC İÇ DIŞLI NİPEL 20'LİK		50,00	ADET		
10	62.200C	PPRC DIŞ DIŞLI NİPEL 3/4 (25'LİK)		50,00	ADET		
11	62.200A	PPRC DIŞ DIŞLI NİPEL 20'LİK		100,00	ADET		
12	62.199A	PPRC MANŞON 25'LİK		50,00	ADET		
13	62.112E	DİRSEK 90°(ØD 25)		100,00	ADET		
14	62.067	KÜRESEL VANA 1"LİK		30,00	ADET		
15	62.067C	KÜRESEL VANA 3/4		50,00	ADET		
16	62.110	STOP VANA ØD 20 (SIVA ALTI) PPRC VANA		50,00	ADET		
17	62.110A	STOP VANA ØD 25 SIVA ALTI PPRC VANA		50,00	ADET		
18	62.106A	PPRC BORU (ØD 25)		40,00	METRE		

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

19	62.030B	GENLEŞME TANKI (100 LT)	5,00	ADET
20	73.2173A	GENLEŞME TANKLARI İÇİN: GENLEŞME TANKI DİYAFRAMI	5,00	ADET
21	62.023I	BERBER BATARYASI	10,00	ADET

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr --- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AIT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AIT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 27656

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 02.06.2016

Başım Tarihi : 10.03.2026

KOD : 62.092B

MALZEME ADI : BANYO BATARYASI

- 1- Krom nikelaj olmalıdır.
- 2- Duvara montaj aç kapa olmalıdır.
- 3- TSE belgeli garantili olmalıdır.
- 4- Duş spreli bağlantı aparatı olmalıdır.
- 5- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm. Müd. Yard.
İmzası

Volkan GÜNGÖR
Biyomedikal ve Destek Hizm. Müd.
Teknisyeni

Ecevit KURTULUŞ
Biyomedikal ve Destek
Hizm. Müd. Teknisyeni

İsmet ÇOLAK
Biyo. ve Destek Hizm. Müdür. Teknisyeni

ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 33142

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 28.11.2017

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.138

MALZEME ADI : SERAMİK REZERVUARLI KLOZET

- 1- Beyaz renk seramikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Alttan çıkışlı olmalıdır.
- 3- Kendinden taret çubuklu olmalıdır.
- 4- Üstten seramik rezarvuvar takımlı olmalıdır.
- 5- Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
- 6- Malzemenin herhangi bir yerinde kırık, çatlak deforme olmamalıdır.
- 7- Seramik yüzeyleri pütürlü olmamalıdır.
- 8- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

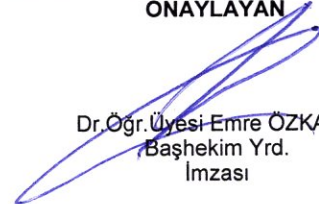

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 38116

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 21.04.2021

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.272

MALZEME ADI : AYAKLI LAVABO

1. Beyaz renkli seramikten imal edilmiş olmalıdır.
2. 45*55cm ölçülerinde olmalıdır
3. Malzemenin herhangi bir yerinde kırık, çatlak ve deforme izi olmamalıdır.
4. Seramik üzerinde pütürlü tabaka ve ya pürüz olmamalıdır.
5. Nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan firma sorumlu olacaktır.
6. Montaj elemanları olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
8. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 38117

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 21.04.2021

Basım Tarihi : 07.04.2026


KOD : 62.272B

MALZEME ADI : YARIM AYAK LAVABO 45*55

1. Beyaz renkli seramikten imal edilmiş olmalıdır.
2. 45*55cm ölçülerinde yarım ayaklı olmalıdır
3. Malzemenin herhangi bir yerinde kırık, çatlak ve deforme izi olmamalıdır.
4. Seramik üzerinde pütürlü tabaka ve ya pürüz olmamalıdır.
5. Nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan firma sorumlu olacaktır.
6. Montaj elemanları olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
8. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

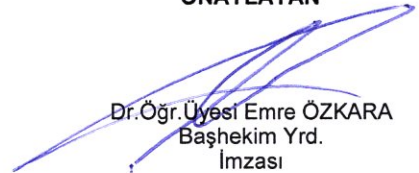

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44561

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 15.01.2025

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.429

MALZEME ADI : ASMA KLOZET

- 1- Kendinden taharet borulu olmalıdır.
- 2- Beyaz renkli seramikten imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Montaj elemanları olmalıdır.
- 4- Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
- 5- Malzemenin herhangi bir yerinde kırık, çatlak deforme olmamalıdır.
- 6- Seramik yüzeyleri pütürlü olmamalıdır.
- 7- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 36539

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.01.2020

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.530

MALZEME ADI : FOTOSELLİ BATARYA (ÇİFT GİRİŞLİ)

- 1- Çift su giriş adaptörlü olmalıdır.
- 2- 220V-12V adaptör ile çalışır olmalıdır.
- 3- Çıkış uzunluğu 110mm olmalıdır.
- 4- Çıkış ucu yüksekliği 125mm olmalıdır.
- 5- Kireç temizleme sistemi peladürlü olmalıdır.
- 6- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

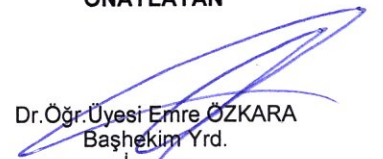

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44565

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 15.01.2025

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.023A

MALZEME ADI : LAVABO BATARYASI(KARTAL TİPİ)

- 1- Batarya kromajlı olmalıdır.
- 2- Lavabo üzerine montaj edilebilmeli ve takım olmalıdır.
- 3- Mix aç kapa olmalıdır.
- 4- Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
- 5- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

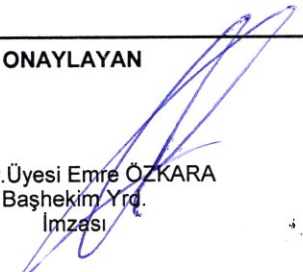

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 17548

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 08.03.2017

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.168

MALZEME ADI : KUĞU BATARYA

1. Tek gövdeli olmalıdır.
2. Krom nikel olmalıdır.
3. Uzun kuğulu olmalıdır.
4. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
5. Mix aç kapa olmalıdır.
7. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 36567

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.01.2020

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.200

MALZEME ADI : PPRC İÇ DIŞLI NİPEL 20'LİK

1. Bir tarafı iç dişli olmalıdır.
2. 20 mm olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
4. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm. Müd. Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 36570

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.01.2020

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.200C

MALZEME ADI : PPRC DIŞ DIŞLI NİPEL 3/4 (25'LİK)

1. Bir tarafı iç dişli olmalıdır.
2. 25 mm olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
4. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm. Müd. Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

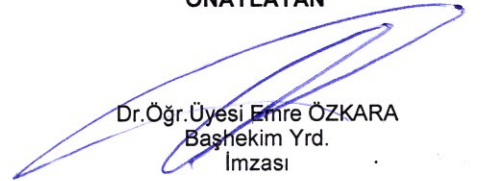

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 36568

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.01.2020

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.200A

MALZEME ADI : PPRC DIŞ DIŞLI NİPEL 20'LİK

1. Bir tarafı dış dişli olmalıdır.
2. 20 mm olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
4. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm. Müd. Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

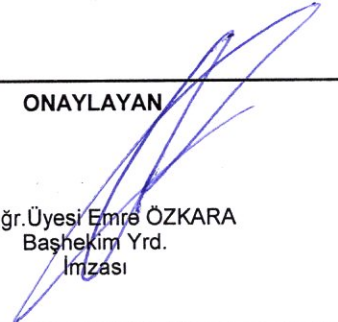

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 4477

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.01.2020

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.199A

MALZEME ADI : PPRC MANŞON 25'LİK

1. 25 mm olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
3. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 3550

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.03.2026

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.112E

MALZEME ADI : DIRSEK 90°(ØD 25)

1. TSE belgesine sahip olmalıdır.
2. 25 mm 90 derece acıda olmalıdır.
3. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 30863

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 26.05.2016

Basım Tarihi : 07.04.2026


KOD : 62.067

MALZEME ADI : KÜRESEL VANA 1"LİK

1. TSE normalarına uygun olmalıdır.
2. Vanalar küresel vana olmalıdır.
3. Bakır alışımlı ve paslanmaz olmalıdır.
4. Tam geçişli çift taraflı olmalıdır.
- 5- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

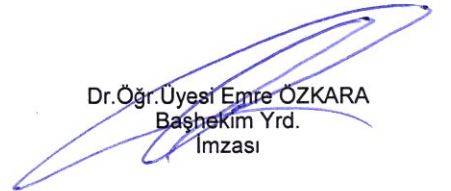

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46097

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.03.2026

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.067C

MALZEME ADI : KÜRESEL VANA 3/4

1. Basınç sınıfı PN 16 olmalıdır.
2. Gövde malzemesi döküm bakır alaşımli olmalıdır.
3. TSe belgeli olmalıdır.
4. Küresel kollu olmalıdır.
5. Tam geçişli çift taraflı olmalıdır.
6. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm. Müd. Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 30899

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 02.06.2016

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.110

MALZEME ADI : STOP VANA ØD 20 (SIVA ALTI) PPRC VANA

1. 20 mm olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
3. PN 16 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
4. -20 +90 dereceye dayanıklı olmalıdır.
5. Korozyona , kireçlenmeye ve paslanmaya dirençli olmalıdır.
6. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

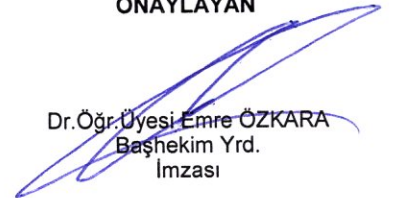

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 33131

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 28.11.2017

Basım Tarihi : 13.04.2026


KOD : 62.110A

MALZEME ADI : STOP VANA ØD 25 SIVA ALTI PPRC VANA

1. 25 mm olmalıdır.
2. PN 16 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
3. -20 +90 dereceye dayanıklı olmalıdır.
4. Korozyona , kireçlenmeye ve paslanmaya dirençli olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
6. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 32188

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 08.03.2017

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.106A

MALZEME ADI : PPRC BORU (ØD 25)

1. Boru beyaz renkte olmalıdır.
2. 25 mm olmalıdır.
3. Kompozit boru olmalıdır.
4. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
5. -20 +90 dereceye dayanıklı olmalıdır.
6. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46098

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.03.2026

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 62.030B

MALZEME ADI : GENLEŞME TANKI (100 LT)

1. Gövde silindirik dik tip olmalıdır.
2. Kapasite 100 Lt olmalıdır.
3. Çalışma sıcaklığı -C-10+10+100 olmalıdır.
4. Memranı kauçuk malzemeden değişebilir olmalıdır.
5. Hidrofer sistemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
7. C.E belgeli olmalıdır.
8. T.S.belgeli olmalıdır.
9. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
10. Çalışma basıncı 10 bar olmalıdır.
11. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Uyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

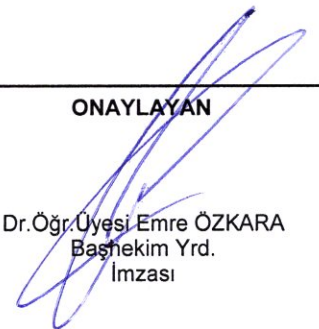

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46099

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.03.2026

Basım Tarihi : 07.04.2026

KOD : 73.2173A

MALZEME ADI : GENLEŞME TANKLARI İÇİN: GENLEŞME TANKI DİYAFRAMI

1. Membranlar EPDM malzemeden üretilmiş olmalıdır
2. Esneme kabiliyetine sahip olmalıdır.
3. Kalolifer tesisatlarında çalışan tanklara uygun olmalıdır.
4. 16 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
5. 100 lt'lik istenilen ölçülerde olmalıdır.
6. Tankta uygun 80 mm boğaz çapına uygun olmalıdır.
7. -10 +100 derece sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
8. TSE belgesine sahip olmalıdır.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46090

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.03.2026

Basım Tarihi : 07.04.2026


KOD : 62.0231

MALZEME ADI : BERBER BATARYASI

1. Çıkış ucu uzunluğu en az 110 mm flexli olmalıdır.
2. Burkulmaz somunlu krom olmalıdır.
3. Fonksiyonel (Duş spralli) olmalıdır.
- 4- Batarya kromajlı olmalıdır.
- 5- Lavabo üzerine montaj edilebilmeli ve takım olmalıdır.
- 6- Mix aç kapa olmalıdır.
- 7- Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.
- 8- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

